



Formalização para Ligação de Esgoto

Instruções Preliminares


- A ligação de esgoto somente será executada se a caixa de inspeção estiver construída na calçada, conforme instruções deste informativo.
- O ramal interno terminará na caixa de inspeção.
- Não atendidas estas instruções, a ligação será recusada, sendo que, serão aceitas apenas quatro recusas, e, a partir da segunda vistoria, inclusive, serão cobradas em conta. Estas vistorias deverão ser solicitadas no SAAE.
- Caso o ramal interno passe por propriedade de terceiros, obter autorização por escrito do mesmo.
- Os desenhos ilustrativos abaixo são, modelos apenas para imóveis com esgoto tipicamente de higiene e limpeza. Se isto não ocorrer com seu imóvel, obter maiores informações no SAAE.
- Manter as ligações afastadas no mínimo 2,00m de postes, árvores, entrada de residências, etc.

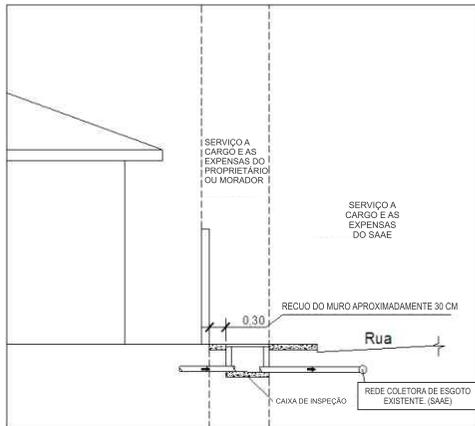

Planta
(vista de cima)

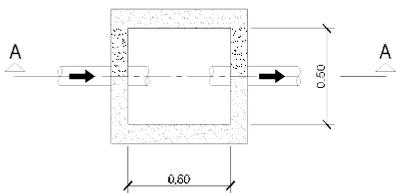


Corte AA
(vista lateral)

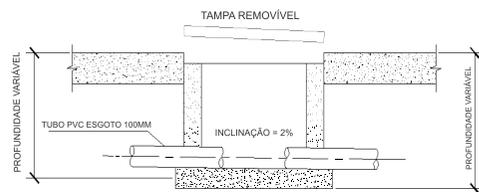

Material fornecido pelo usuário

- Tubo de esgoto PVA 100mm

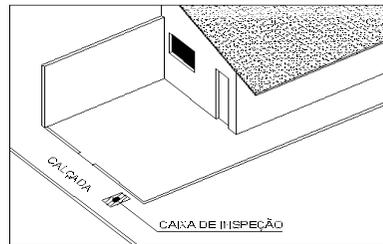

Formalização do pedido de Ligação de Esgoto

- O Pedido deverá ser feito na unidade de atendimento do SAAE, pessoalmente.
- No ato do pedido de ligação deverá ser apresentado o Alvará de n.º do imóvel.
- Os valores dos serviços prestados encontram-se em tabela afixada no SAAE.

Vantagens da existência da caixa de inspeção

- Permite localização precisa da posição do ramal.
- Não é necessária a quebra do piso para desobstrução do ramal.
- Permite maior facilidade no serviço de desobstrução.

IMPORTANTE

- As caixas de inspeção podem ser feitas de concreto e alvenaria e devem ter:

- a) Forma retangular com 50x60 cm e profundidade variável;
- b) Tampa de material resistente e facilmente removível, permitindo perfeita vedação;
- c) Conservação e manutenção de responsabilidade do usuário;


- É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A INTRODUÇÃO DIRETA OU INDIRETA DE ÁGUAS PLUVIAIS (CHUVAS) OU RESULTANTE DE DRENAGENS (RALOS) NOS RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO, DE ACORDO COM CÓDIGO SANITÁRIO, DECRETO Nº 12.342 DE 27/09/78, REVISTO E ATUALIZADO EM DEZEMBRO DE 1990, LIVRO II - SANEAMENTO BÁSICO, TÍTULO II - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO - ARTIGO 19.

- O número de identificação do imóvel deverá estar afixado em local visível.

Formalização para Ligação de Água

Instruções Preliminares

- A ligação de água somente será executada se o abrigo e o cavalete estiverem instalados, conforme instruções deste informativo.
- O tubo de entrada deve permanecer descoberto, até a execução da ligação.
- O cavalete quando aprovado deverá ter o selo do SAAE.
- Não atendidas estas instruções, a ligação será recusada, sendo que serão aceitas apenas quatro recusas, e a partir da segunda vistoria, inclusive, as mesmas serão cobradas em conta. Estas vistorias deverão ser solicitadas ao SAAE.

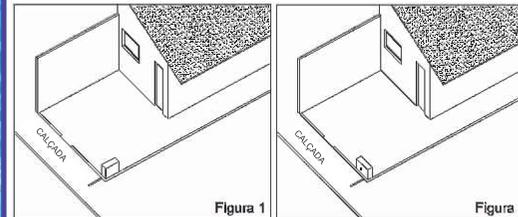

- O cavalete e o abrigo deverão estar dentro do alinhamento residencial.
- O tubo de ligação do cavalete deverá estar perpendicular à calçada.

NOTA:


- Quando o abrigo estiver posicionado com o cavalete defrente para a calçada, este deverá ter um furo (3"), para visualização do hidrômetro e leitura pelo funcionário do SAAE. Ver figura 2.

Formalização do Pedido de Ligação


- O pedido para ligação de água deverá ser feito na unidade de atendimento do SAAE, pessoalmente.
- No ato do pedido de ligação deverão ser apresentadas as xerox do Alvará de nº, CPF e RG.
- Os valores dos serviços prestados encontram-se em tabela afixada no SAAE.

IMPORTANTE


- A instalação do cavalete deverá ser feita pelo usuário.
- O abrigo deverá ser construído em alvenaria, observando-se um vão interno de 50 x 50 cm.
- A porta do abrigo não é obrigatório, mas se for colocada deverá ter dimensões mínimas de 50 x 50 cm, e em qualquer situação o cuidado com a conservação do hidrômetro e do cavalete é de responsabilidade do usuário, desta forma qualquer dano aos mesmos serão cobrados pelo SAAE.
- O número de identificação do imóvel deverá estar fixado em local visível.




Lateral




Cavalete



Frente



Cavalete instalado




Visor \varnothing 3"



INFORMATIVO

Relação de Material para Montagem do Cavalete

- 1) 02 - Joelho galvanizado 90° x 3/4".
- 2) 01 - Registro de pressão 3/4".
- 3) 02 - Joelho pvc azul redução 90° x 3/4' x 1/2".
- 4) 01 - Tubo pvc branco 3/4" água - 40 cm.
- 5) 01 - Tubo pvc branco 3/4" água - 35 cm.
- 6) 01 - Tubo pvc branco 3/4" água - 22 cm.

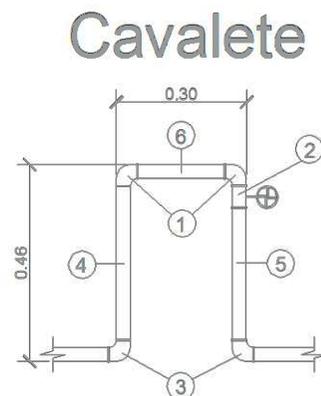

INFORME

- O material usado na instalação e ligação de água e esgoto são de responsabilidade do proprietário.
- O cavalete poderá ser adquirido no SAAE, lojas de material para construção autorizadas ou montado pelo usuário seguindo padrão de montagem acima ilustrado.

ATENDIMENTO

De segunda a sexta, das 9h as 17h.
 Av. Nesralla Rubez (rua 4), 519
 Centro, Cruzeiro-SP
 CEP 12701-000
 Tel.: (12)3184-4000
 Plantão: 0800 77 15 0 95
sac@saaecruzeiro.com.br
www.saaecruzeiro.com.br



Melhor a cada dia!

CAVALETE E CAIXA DE INSPEÇÃO